


LEGENDA:

- protivpožarna centrala
- adresabilni optički detektor dima NFX-OPT
- adresabilni termodiferencijalni detektor NFX-TDIFF
- adresabilni ručni javljač požara M-700K
- adresabilna alarmna sirena AWS 32/R
- Kablovi su tipa JH(St)H 2x2x0,8mm2 (halogen free)

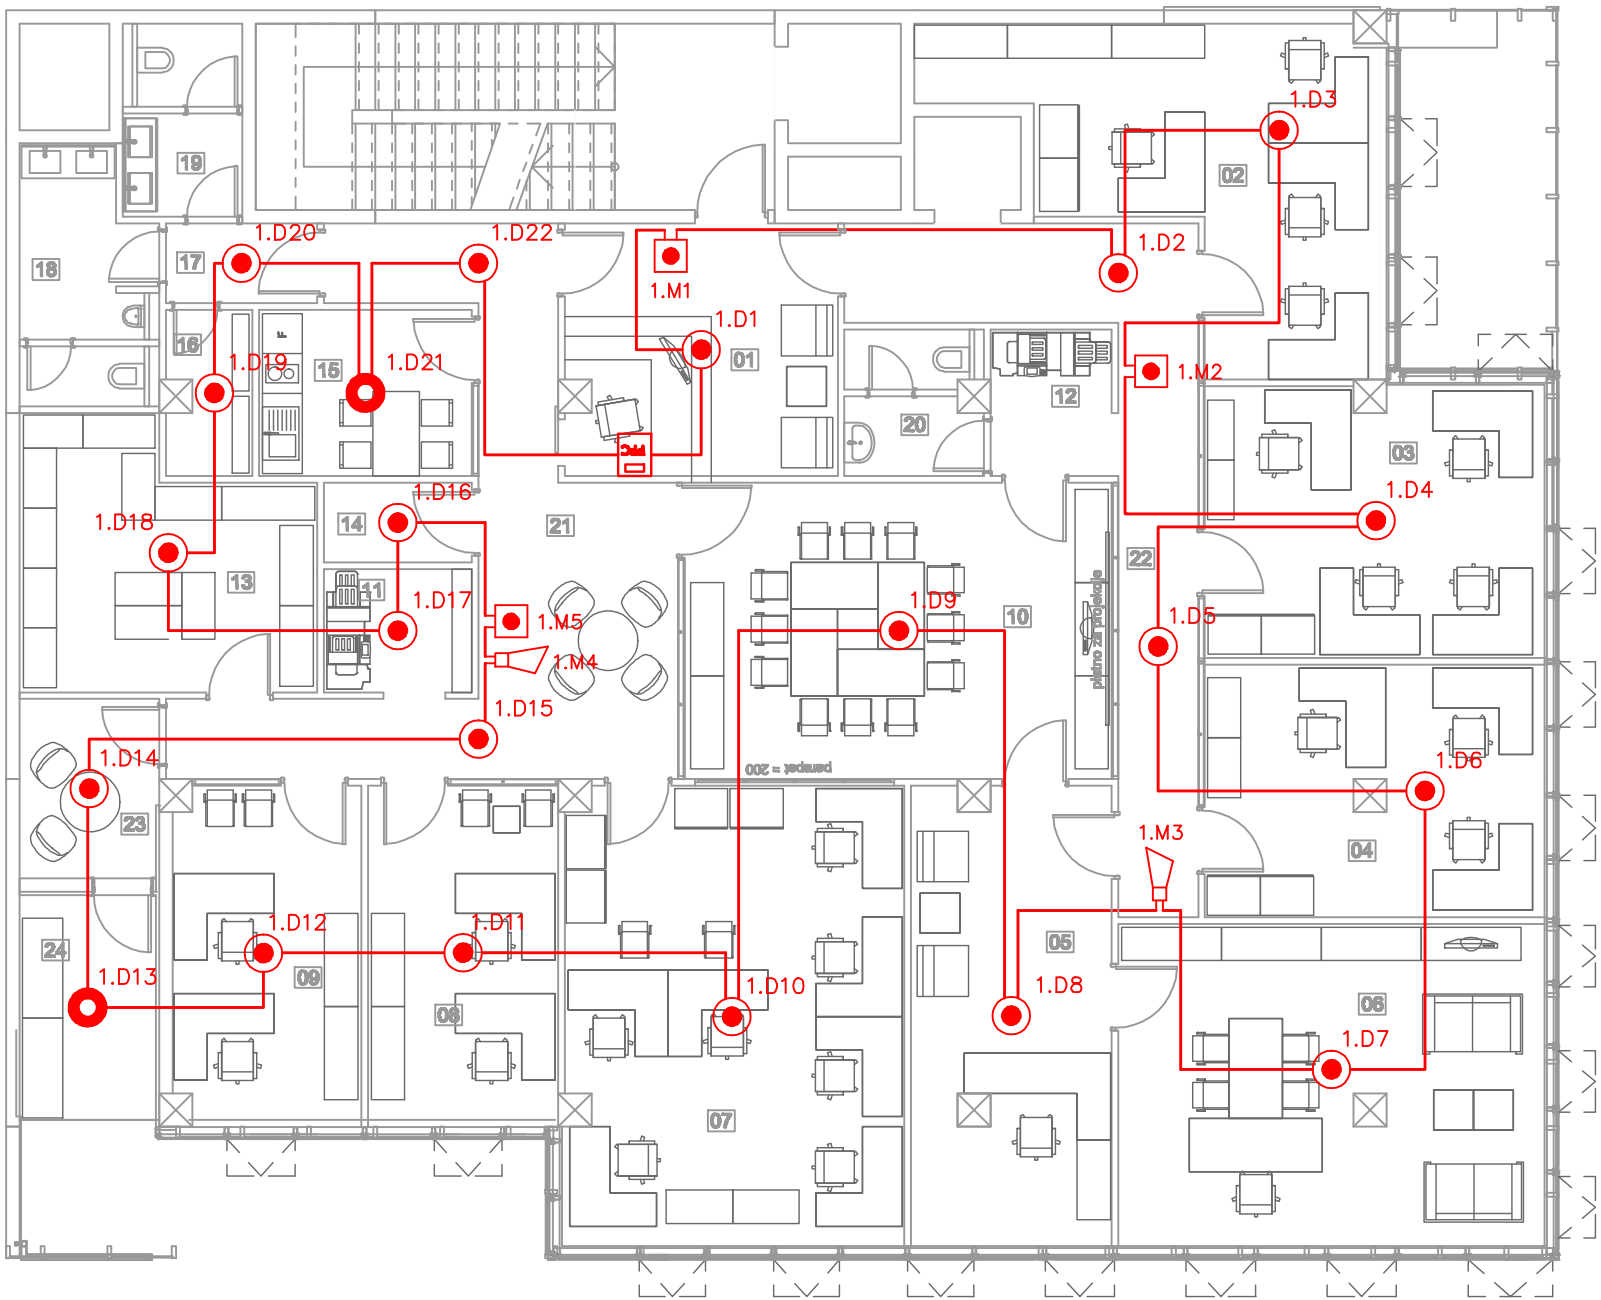

01	prijem	keramika	15.38	09	kancelarija	topli pod	14.30	17	predprostor	keramika	3.00
02	kancelarija	topli pod	24.06	10	kancelarija	topli pod	28.56	18	toalet M	keramika	6.99
03	kancelarija	topli pod	20.90	11	kopirnica	keramika	4.12	19	toalet Z	keramika	5.22
04	kancelarija	topli pod	19.24	12	kopirnica	keramika	4.00	20	toalet	keramika	4.42
05	kancelarija	topli pod	20.53	13	arhiva	keramika	16.30	21	hodnik	keramika	26.46
06	kancelarija	topli pod	31.10	14	rack-room	keramika	2.67	22	hodnik	keramika	18.70
07	kancelarija	topli pod	35.22	15	čajna kuhinja	keramika	8.00	23	Pr. za pušenje	keramika	5.73
08	kancelarija	topli pod	14.70	16	ostava/higijena	keramika	3.05	24	masinski prostor	keramika	6.93

Projektna organizacija:			
TK-LINK doo PODGORICA			
Naziv objekta i lokacije: <b>POSLOVNI PROSTOR NA 1 SPRATU ZGRADE POSLOVNOG CENTRA "IBON", Nikšić</b>		Vrsta projekta: <b>GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE</b>	
Investitor: <b>EPCG AD, Nikšić</b>		Faza: <b>SLABA STRUJA</b>	
Naslov crteža: <b>OSNOVA 1 SPRATA (KANCELARIJE) - instalacija dojave požara</b>			
Autor projekta: <b>Dušan Jovanović, dipl.ing.el.</b>		Proje: [ ]	Drugi revizije: [ ]
Odgovorni projektant faze: <b>Zoran Kaluđerović, dipl.ing.el.</b>		Proje: [ ]	Datum revizije: [ ]
Izvršni disajner: <b>Zoran Kaluđerović, dipl.ing.el.</b>		Datum izdaje: <b>jun 2014</b>	Razmjera: <b>1:100</b>
		Izvršni crteži:	<b>B.C. 03</b>